


Netz 3 x 400V/230 V

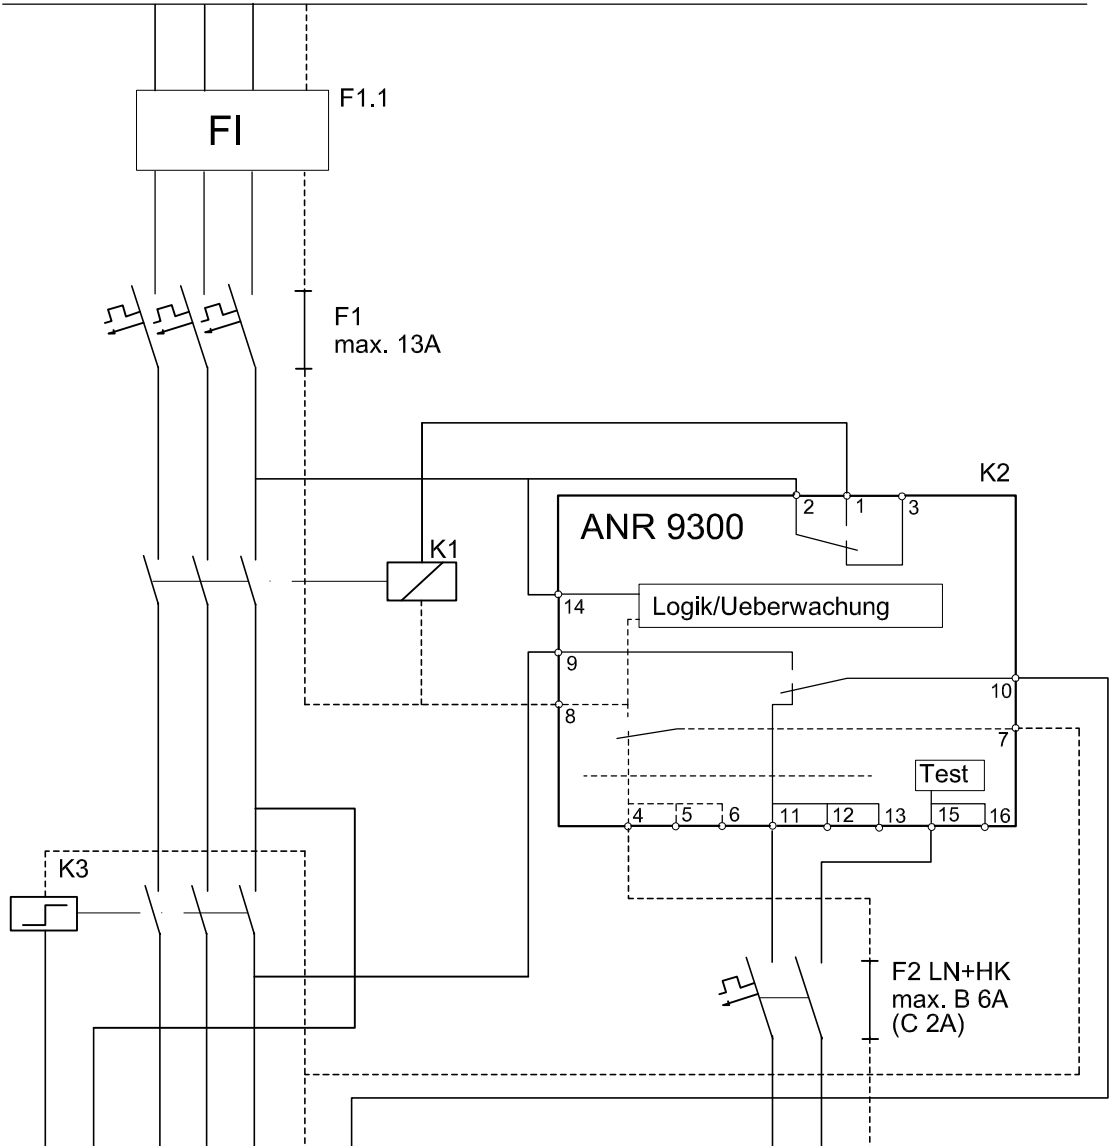

1	L3	U	V	W	N	NN	10	PE	NL	FS	NN	PE
---	----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Steuerung
 Normal- und Notlicht
 U, V, W=Normallicht
 10=Normal- und Notlicht

Notnetz
 ab Notlichtanlage
 mind. 4x2.5° FE 180
 NL=Notpolleiter
 NN=Notneutralleiter
 FS=Fernsteuerung

Notleuchten mit gemeinsamen Neutralleiter und FI-Schalter (3LN)

(Technische Änderungen vorbehalten)

Anwendungsbeispiel F, Gruppenmodul ANR 9300
 mit ALMAT LPS Notlicht-System ASG



Datum: 01.03.2007	ALMAT AG 8317 Tagelswangen		
Rev. 1:	Tel. 052 355 33 55 Fax 052 355 33 66		
Rev. 2:	Gezeichnet:	Total Seiten:	Seite:
Bez.: W:\daten\ALMAT\DOKU-2006\ASG-System\Schemas2007	R. Berli	7	7