


Netz 1 x 230 V

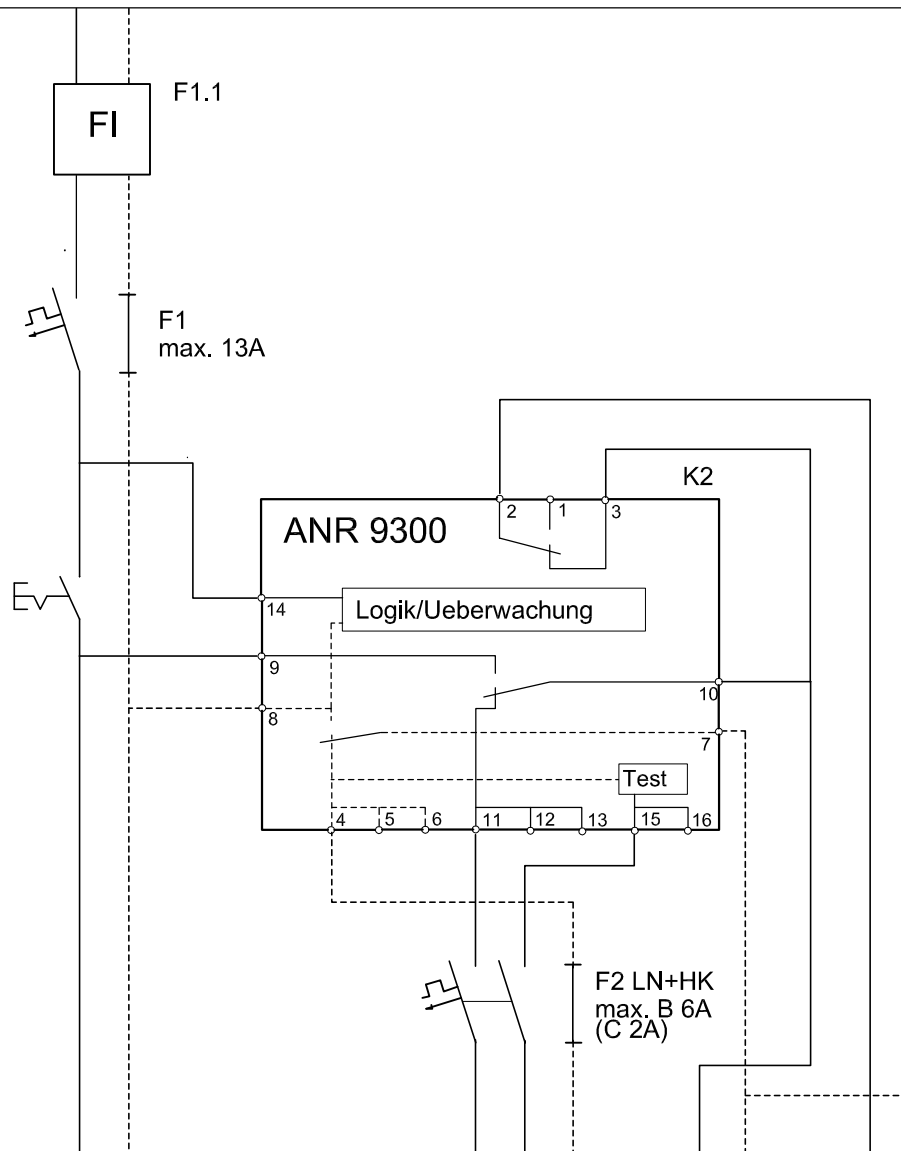

U N PE

NL FS NN PE

10 7 PE

2 7 PE

Normallicht  
U=Normallicht

Notnetz  
ab Notlichtanlage  
mind. 4x2.5° FE 180  
NL=Notpolleiter  
NN=Notneutralleiter  
FS=Fernsteuerung  
Normal-/Notlicht  
(Dauerschaltung)

Notlicht  
(Bereitschaft)

### Notleuchten mit separatem Neutralleiter und FI-Schalter (LN)

(Technische Änderungen vorbehalten)

Anwendungsbeispiel A, Gruppenmodul ANR 9300  
mit ALMAT LPS Notlicht-System ASG



Datum: 01.03.2007

Rev. 1:

Rev. 2:

Bez.: W:\daten\ALMATIDOKU-2006\ASG-System\Schemas2007

ALMAT AG 8317 Tagelswangen

Tel. 052 355 33 55 Fax 052 355 33 66

Gezeichnet:

R. Berli

Total Seiten:

7

Seite:

2