


- F1 Einspeisung der Notlichtanlage (13 - 16A Typ C)
- F2 Notsicherung des Endstromkreises (max. LS 2A Typ C bei ASG 350 - 750 VA, max. LS 6A Typ B bei ASG 1100 - 2000 VA)
- F3 Sicherung der Lichtgruppe (max. 13A Typ C)
- G1 Notlichtanlage ASG (Überwachung / Ladung)
- K2 Gruppenmodul ANR 9300
- K3 Lichtschalter

In Endstromkreisen von Sicherheitsbeleuchtungen dürfen keine Schalter vorhanden sein und nicht mehr als zwölf Leuchten angeschlossen werden.

- Notleuchte Bereitschaftsschaltung (BS)
- Normal-Notleuchte Dauerschaltung (DS)

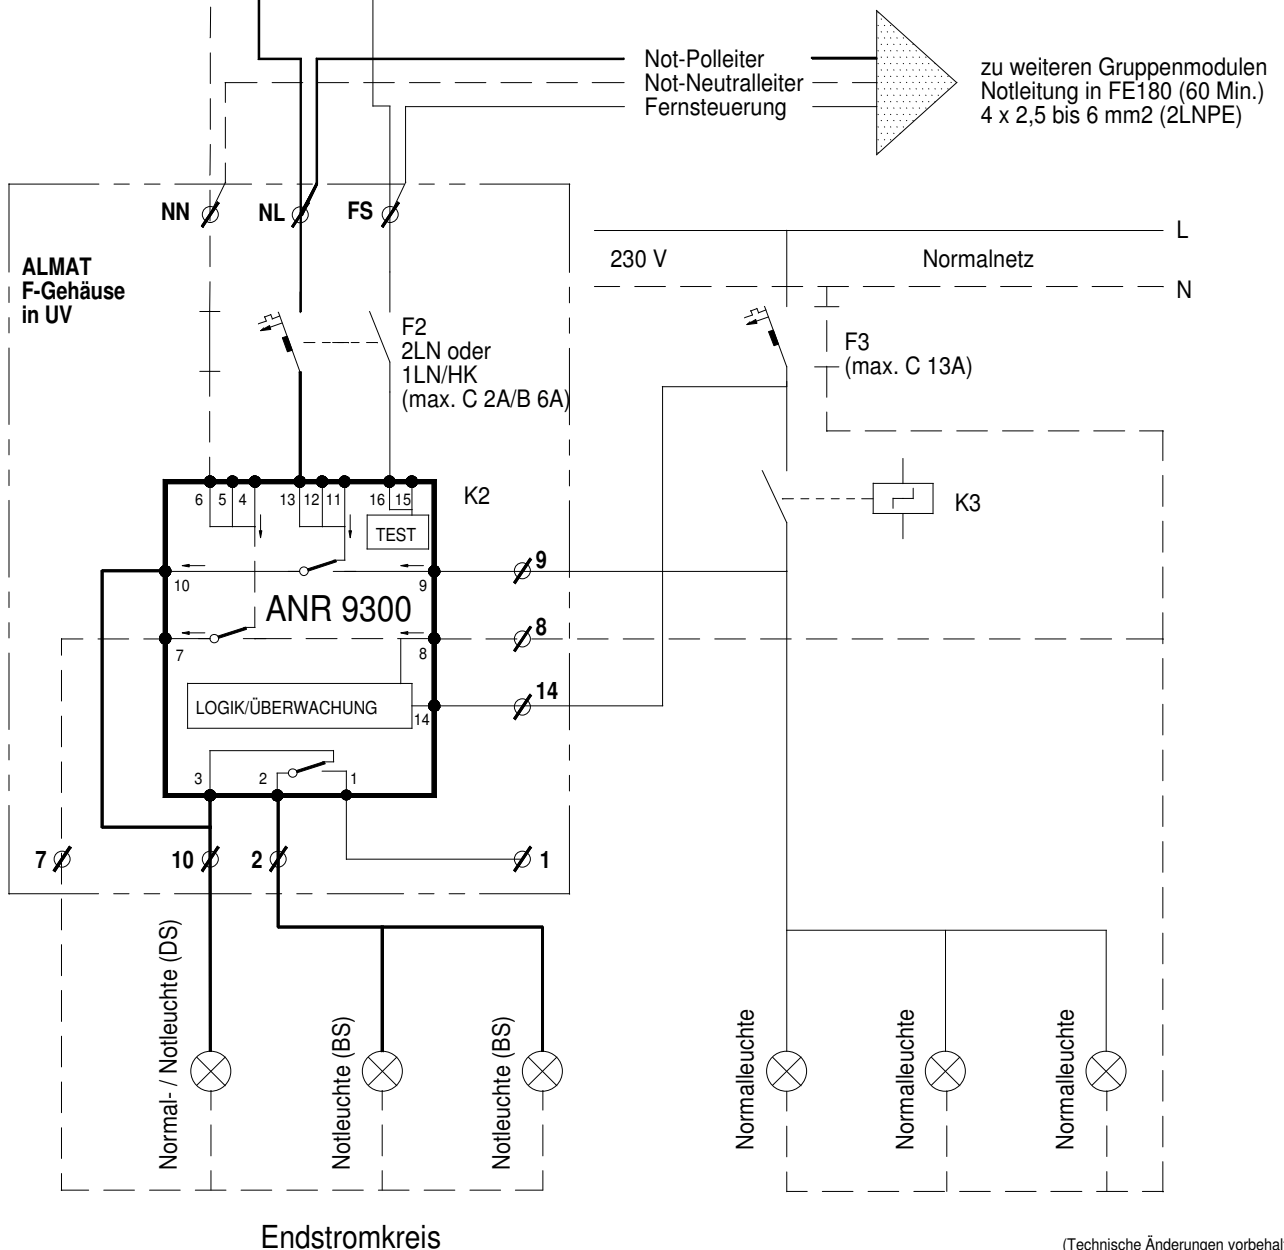

(Technische Änderungen vorbehalten)

ALMAT - Notlicht - Konzept mit Sinus-Notstromgerät ASG



Datum:	20.09.2005
Rev. 1:	27.01.10 Be
Rev. 2:	.
Bez.:	w:\daten\tp\zeichnen\vorlagen\asgkonz1

ALMAT AG 8317 Tagelswangen		
Tel. 052 355 33 55 Fax 052 355 33 66		
Gezeichnet:	Total Seiten:	Seite:
R. Berli	1	1