


Netz 1 x 230 V

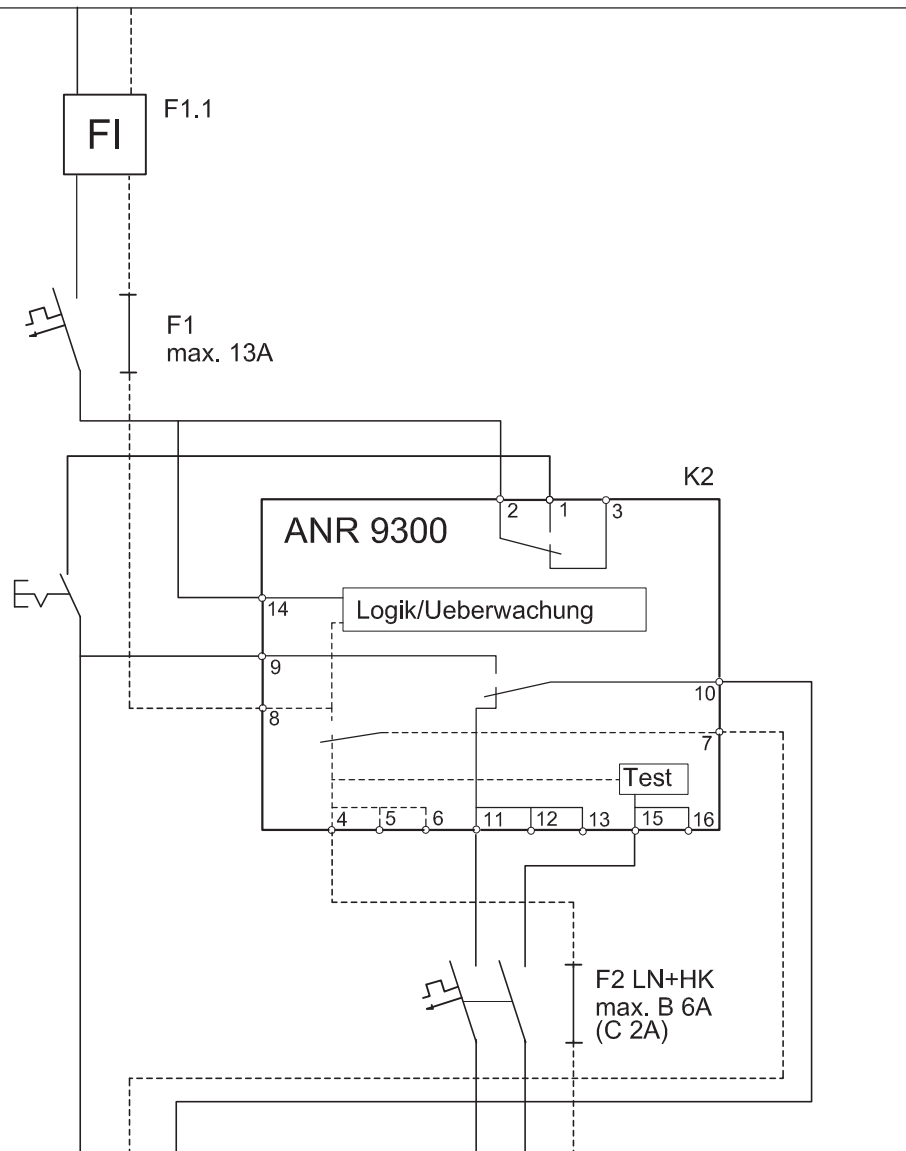

U	$\frac{N}{NN}$	10	PE		NL	FS	NN	PE
---	----------------	----	----	--	----	----	----	----

Normal-/Notlicht
 U=Normallicht
 10=Normal- und Notlicht

Notnetz
 ab Notlichtanlage
 mind. 4x2.5° FE 180
 NL=Notpolleiter
 NN=Notneutralleiter
 FS=Fernsteuerung

Notleuchten mit gemeinsamen Neutralleiter und FI-Schalter (LN)

(Technische Änderungen vorbehalten)

Anwendungsbeispiel E, Gruppenmodul ANR 9300
 mit ALMAT LPS Notlicht-System ASG



Datum: 01.03.2007	ALMAT AG 8317 Tagelswangen		
Rev. 1:	Tel. 052 355 33 55 Fax 052 355 33 66		
Rev. 2:	Gezeichnet:	Total Seiten:	Seite:
Bez.: W:\daten\ALMAT\IDOKU-2006\ASG-System\Schemas2007	R. Berli	7	6