


Netz 3 x 400V/230 V

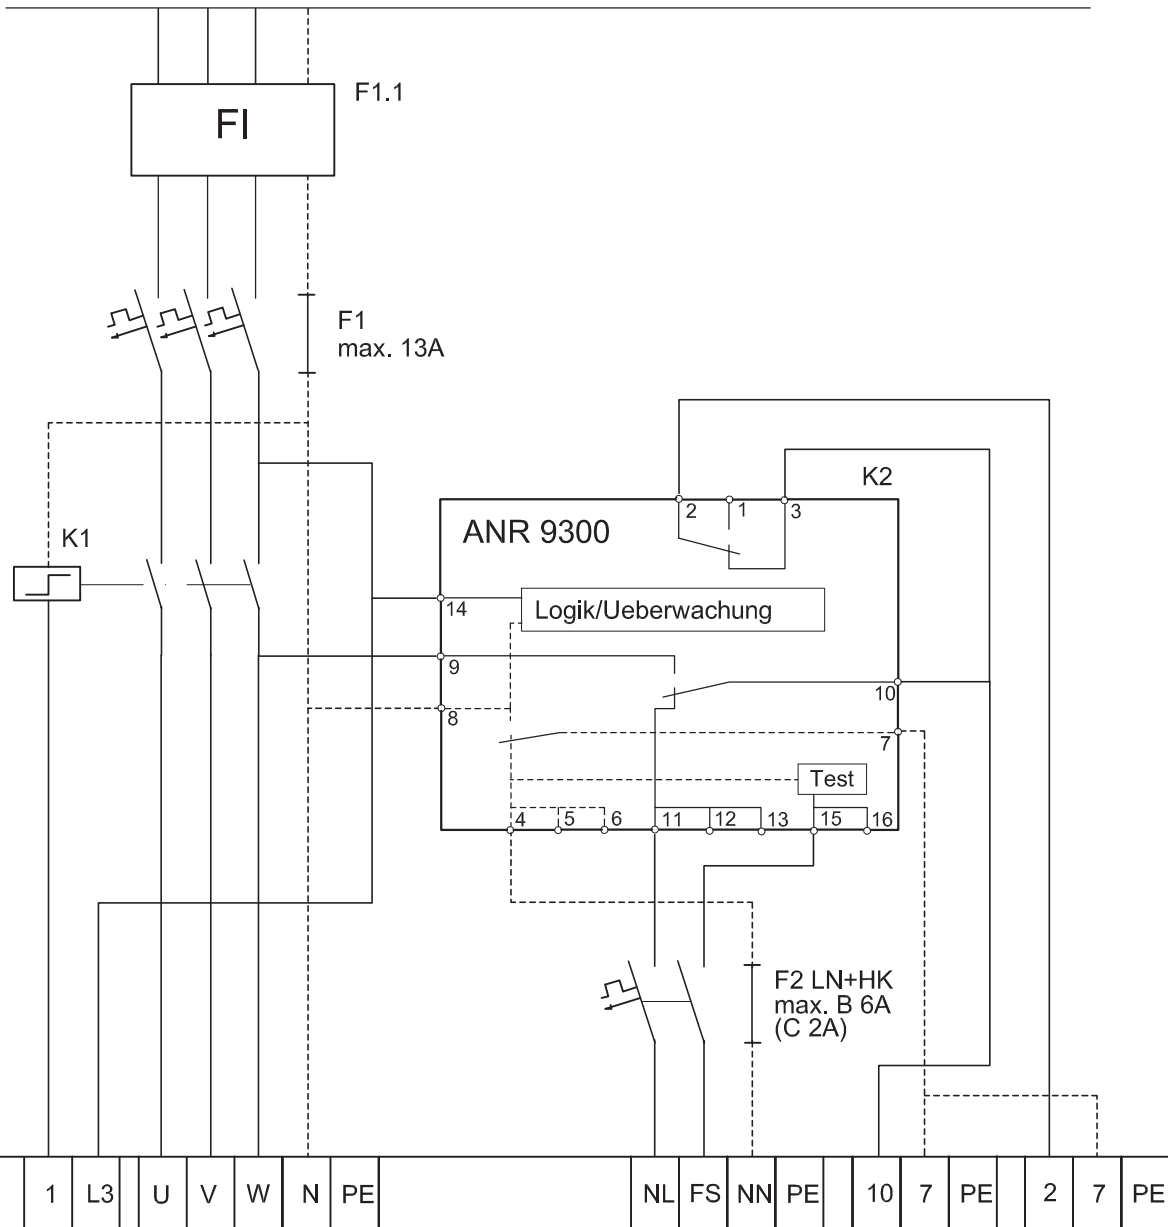

Steuerung

Normallicht
U, V, W=Normallicht

Notnetz
ab Notlichtanlage
mind. 4x2.5° FE180

NL=Notpolleiter
NN=Notneutralleiter
FS=Fernsteuerung

Normal-/Notlicht
(Dauerschaltung)

Notlicht
(Bereitschaft)

Notleuchten mit separatem Neutralleiter und FI-Schalter (3LN)

(Technische Änderungen vorbehalten)

Anwendungsbeispiel B, Gruppenmodul ANR 9300
mit ALMAT LPS Notlichtsystem ASG



Datum: 01.03.2007

Rev. 1:

Rev. 2:

Bez.: W:\daten\ALMATIDOKU-2006\ASG-System\Schemas2007

ALMAT AG 8317 Tagelswangen

Tel. 052 355 33 55 Fax 052 355 33 66

Gezeichnet:

R. Berli

Total Seiten:

7

Seite:

3