

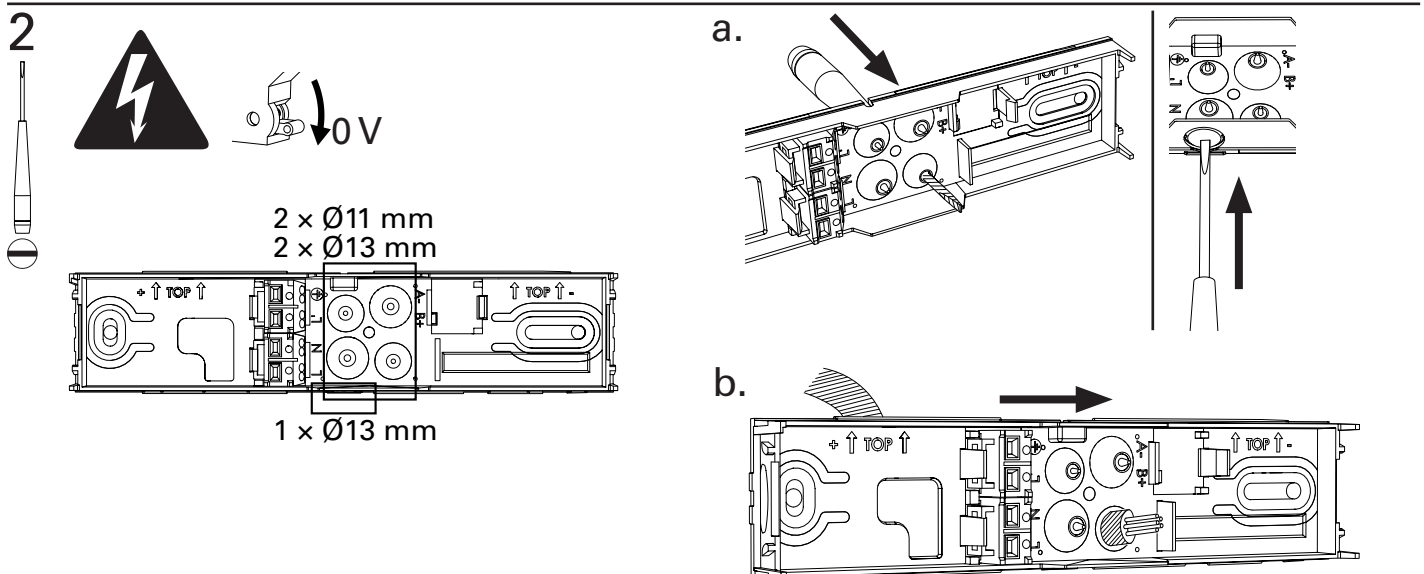
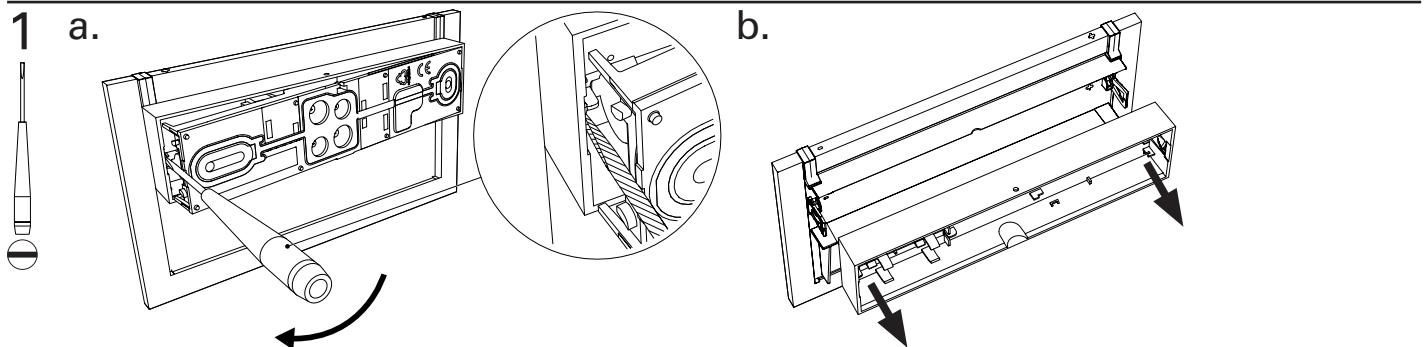
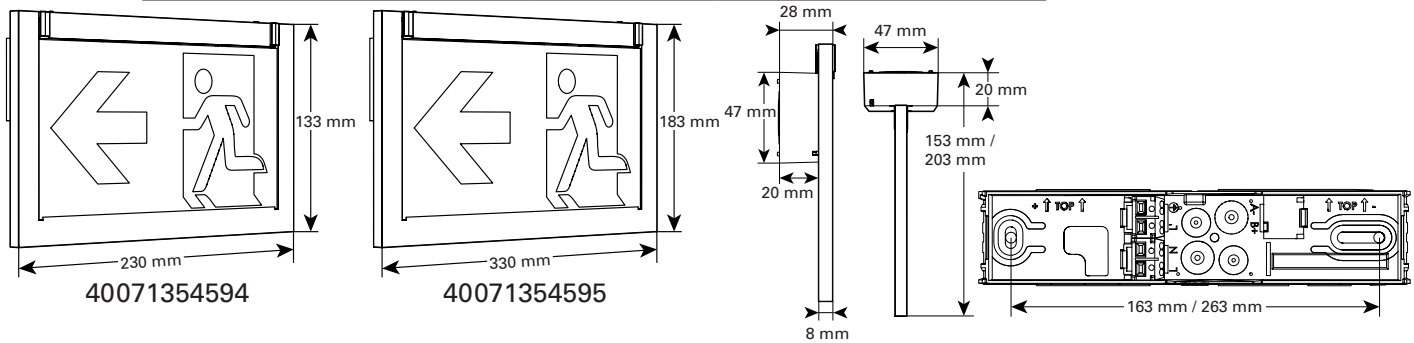
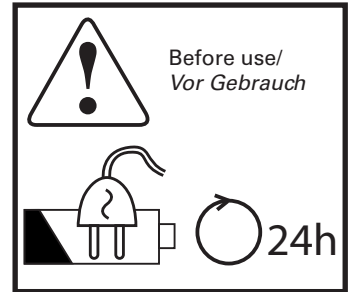
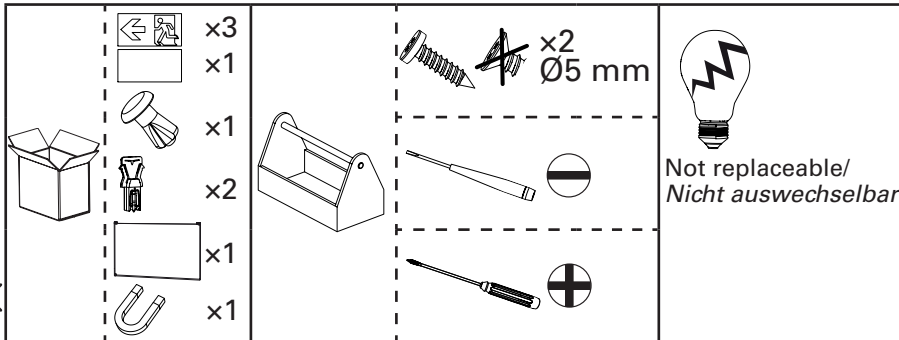


CrystalWay 20m/30m AT

Self-contained luminaire/Einzelbatterieleuchte




3

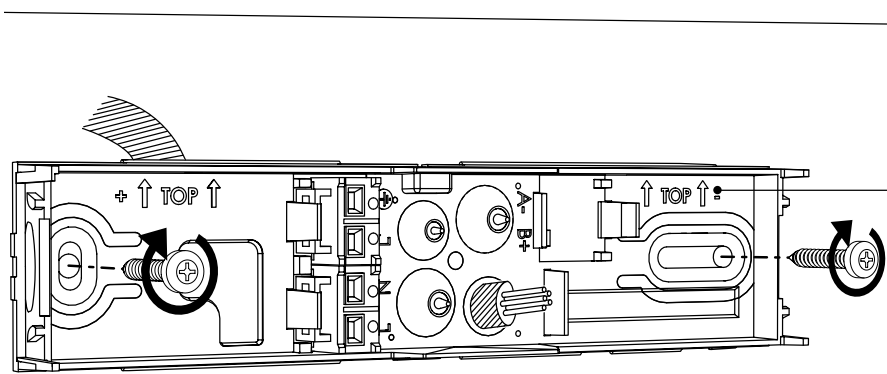

4

a. In

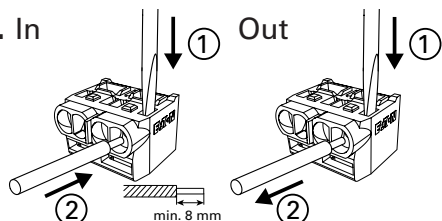


Rigid or flexible wire/
Starre oder flexible Leitung
0,5 < S < 2,5 mm²


If rigid wire/Wenn starre Leitung
1,5 < S < 2,5 mm²



230 V~ L
50 / 60 Hz N







M./N.M.



N.M. Non Maintained/Bereitschaftslicht
M. Maintained/Dauerlicht


b.

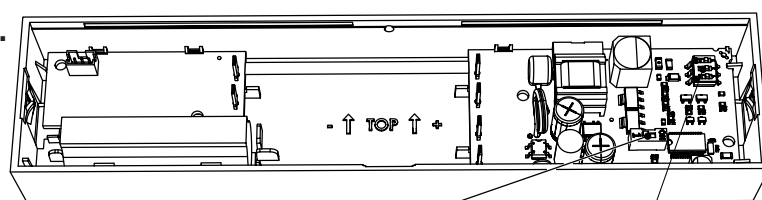


acc. DIN 4844-1 (Germany)/
gem. DIN 4844-1 (Deutschland)



c. 1




2

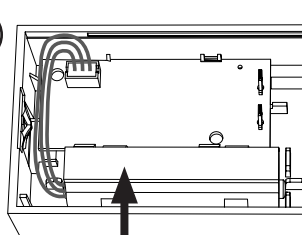

Installation date/Datum
dd/mm/yyyy
TT/MM/JJJJ


d.

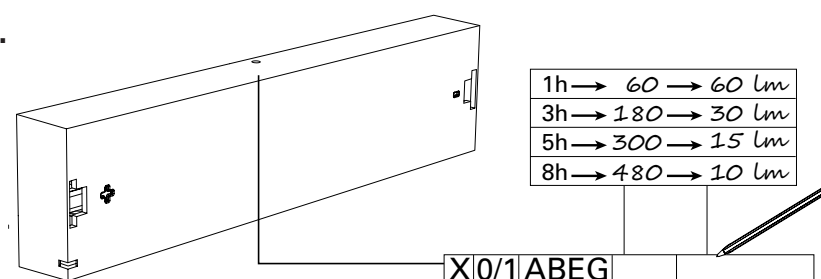


1h	→	60	→	60 lm
3h	→	180	→	30 lm
5h	→	300	→	15 lm
8h	→	480	→	10 lm

X0/1ABEG

e.

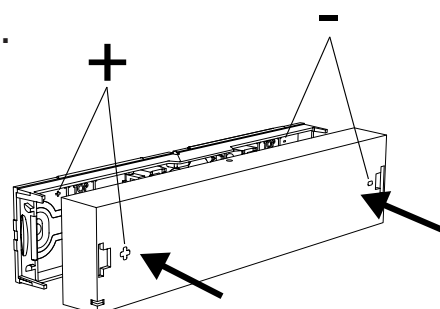


5

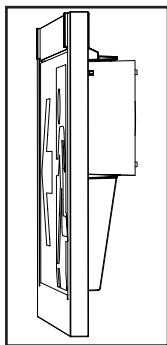



Wall-mounting/*Wandmontage*

(Ceiling-mounting/*Deckenmontage*: see next page/*siehe nächste Seite*)




a.

①

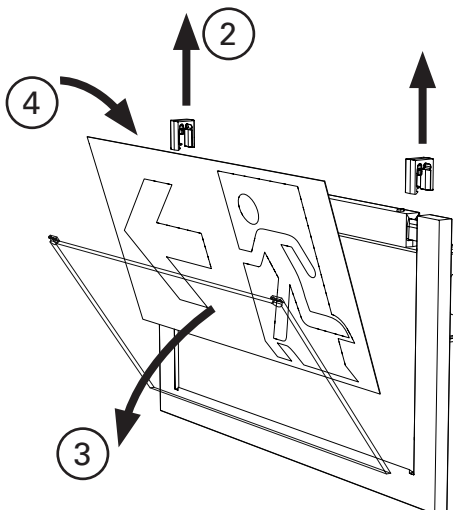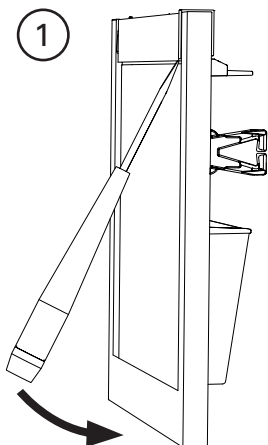


b.

②

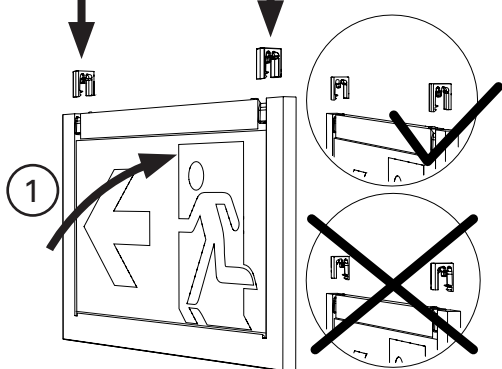


c.

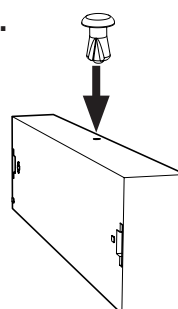


d.

①









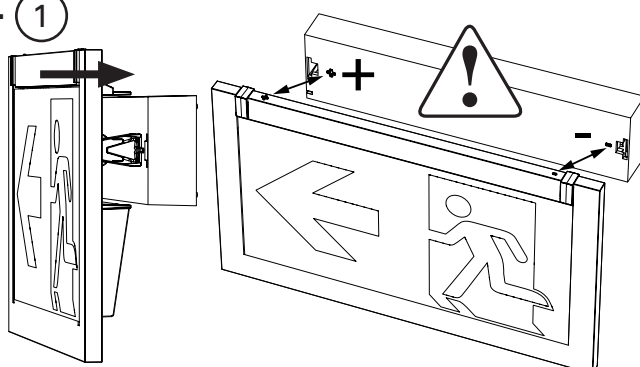


②

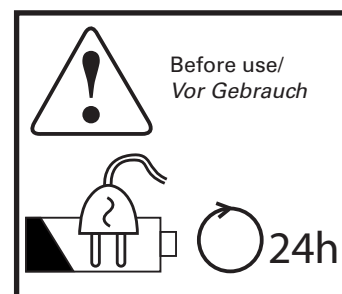


5

Ceiling-mounting/*Deckenmontage*

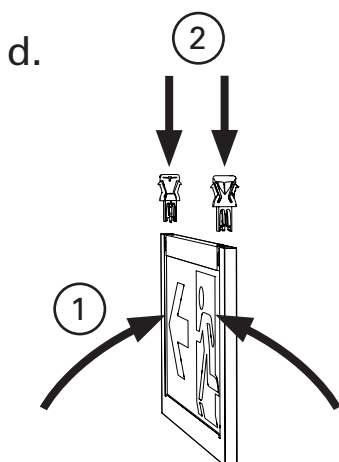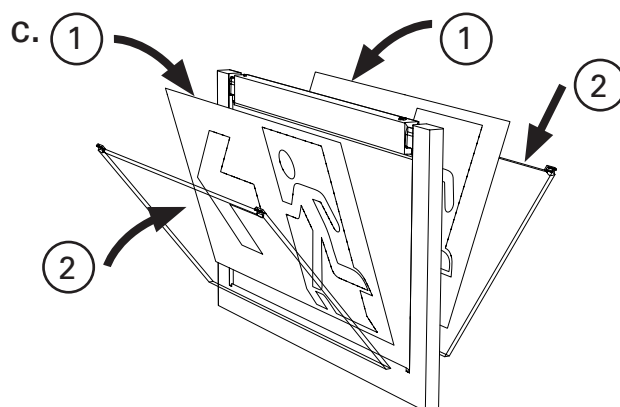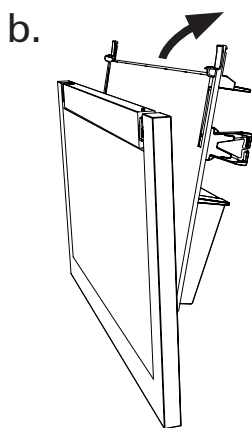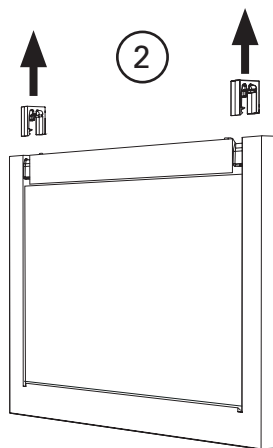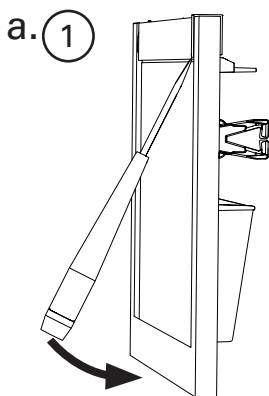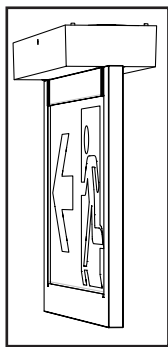


5

Ceiling-mounting/*Deckenmontage*

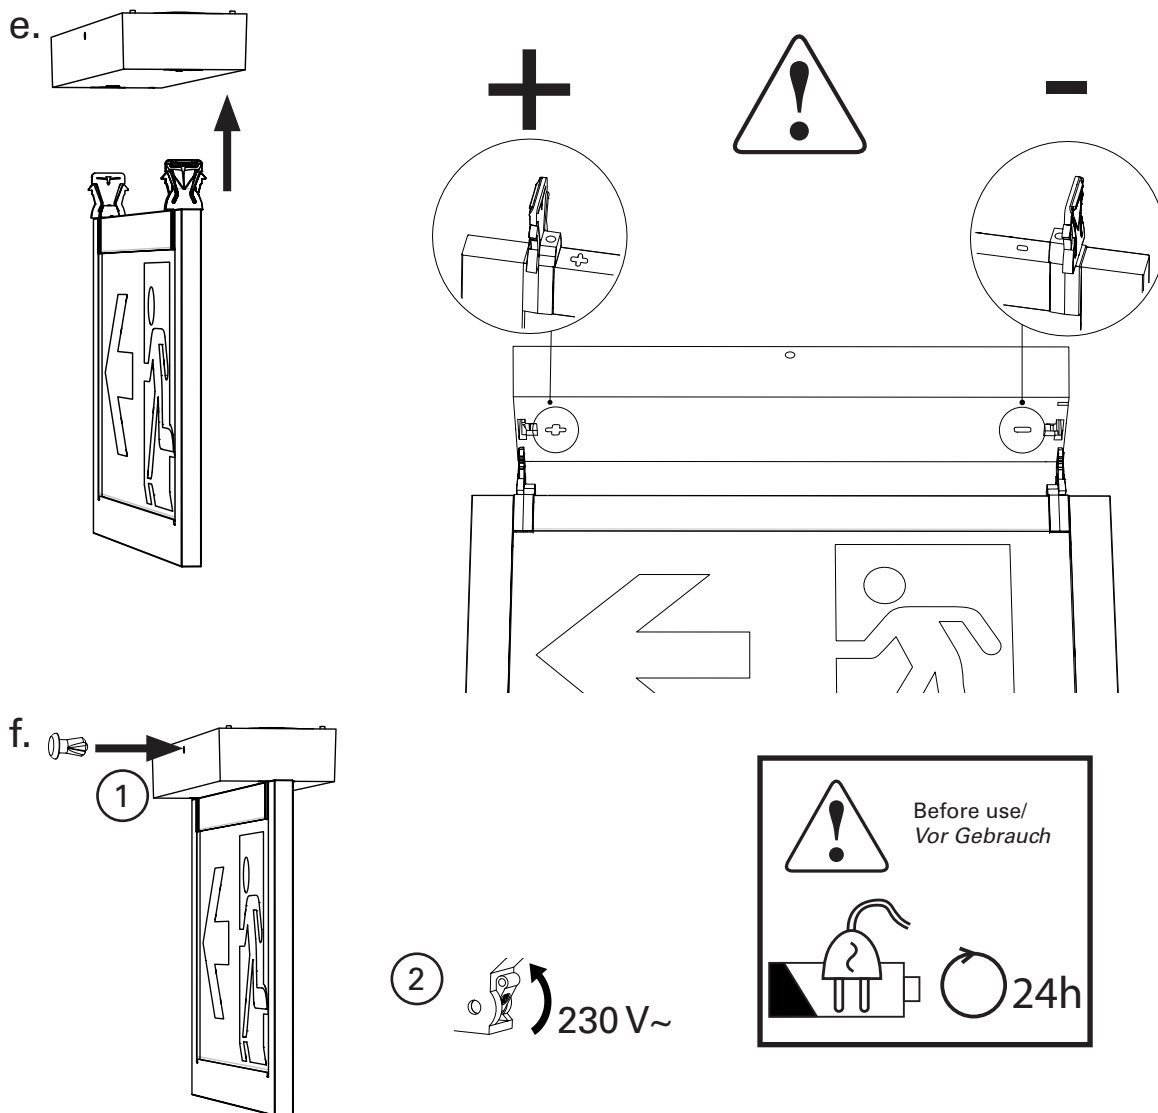


Autotest

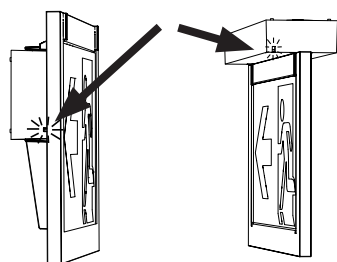

Green/Grün	●	OK
Green/Grün	●	Test
Yellow/Gelb	●	Test postponed by 1 week or more/ Test um eine Woche verschoben
Yellow/Gelb	● 2 s	
Yellow/Gelb	● 0.5 s	

Test

Charge/Ladung



Lamp/Lampe




Battery/Batterie




See/Siehe 4 b+c

Use/Anwendung

Action/ Aktion	Activation/ Aktivierung	Action duration/ Dauer der Aktion	LED status/ Status-LED	
Functional test/ Funktionstest		 1-5 s	 Green/Grün	
Duration test/ Betriebsdauertest		 5-10 s	 Green/Grün	
Reset luminaire/ Reset der Leuchte		 10-20 s	 Green/Grün	
Set DIM level/ Setzen Dimmer Level	 Ref. 40071352379 F - 1600 g	 < 1 s	 Green/Yellow / Grün/Gelb	 until/bis 100 % of/von L_{max} or/oder 70 % of/von L_{max} or/oder 30 % of/von L_{max} $L_{max} = 50$ ou/oder 500 cd/m ²

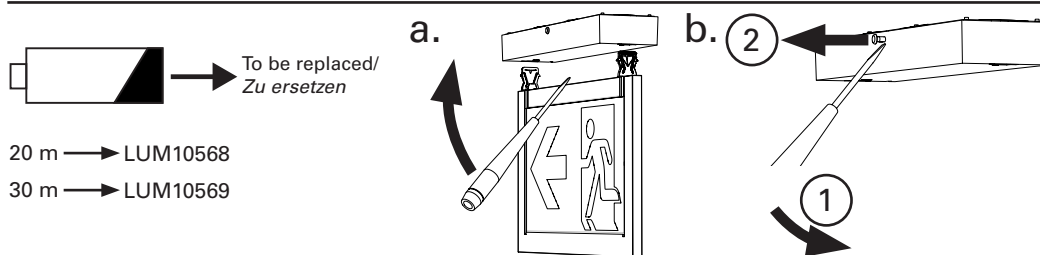

Initialization of Test Time and after changing the Product configuration/ Initialisierung des Test-Zeitpunktes und nach Änderungen der Produkt-Konfiguration

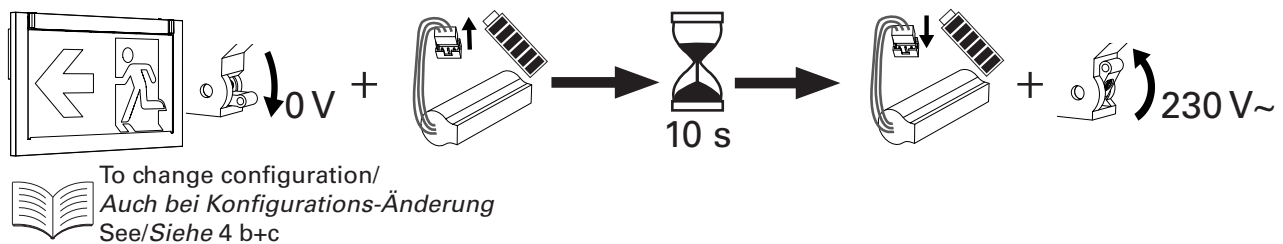

CrystalWay 19521 AT (20m)	40071354594	IP 42 / IK 04	3.6 V/620 mAh Li-Ion	LUM10568	1 h / 3 h / 5 h / 8 h	500 cd/m ² 28 × LED 2.9 V 300 mA	60598.1 EN 60598.2.22 EN1838/ISO30061 EN62034
CrystalWay 19522 AT (30m)	40071354595	IP 42 / IK 04	3.6 V/1240 mAh Li-Ion	LUM10569	500 cd/m ² 36 × LED 2.9 V 600 mA	230 V~/50-60 Hz 4.2 W	

