

Rettungszeichenleuchte Aufnahmeadapter

RZ-panel retaining adapter

für Durchsteckmontage | *for inserted through mounting*

STELLA ARC Rettungszeichenleuchte

Montageanleitung | *Installation instruction*


Grösse 3 | size 3 L04.100646

1. Sicherheitshinweise / safety instructions


- Die Leuchte ist vor Montage auf Beschädigungen und Auffälligkeiten zu kontrollieren.
Check the luminaire for damage and abnormalities before installation.
- Als Ersatz dürfen nur Originalteile von ALMAT verwendet werden.
As replacement only original parts of ALMAT are allowed to be used.
- Bei Arbeiten an der Leuchte ist das Netz abzuschalten.
During working on the luminaire first cut off the mains.
- Halten Sie die für das Errichten und Betreiben von elektrischen Betriebsmitteln geltenden Sicherheitsvorschriften, das Gerätesicherheitsgesetz sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein.
For installation and operation of electrical equipment, keep the applicable safety regulations, the equipment safety act as well as the general rules of technique.
- Halten Sie bei Inspektion, Wartung und Instandhaltung die Bestimmungen für elektrische Betriebsmittel ein.
Keep the regulations of electrical equipment during inspection and maintenance.
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an der Leuchte die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung die mit ⚠ gekennzeichnet sind.
On all workings at the luminaire consider the national safety- and accident prevention regulations as well as the safety instructions of the instruction manual marked with ⚠
- Tragen Sie bei Montagetätigkeiten die notwendige Schutzbekleidung/-ausrüstung.
On installation operations wear necessary protective clothing /-equipment.
- Die Leuchte darf nicht auf vibrierende Oberflächen montiert werden.
Luminaire must not be mounted on vibrating surfaces.
- Die Leuchte ist zur Verwendung als Not- und Sicherheitsbeleuchtung in Gebäuden vorgesehen.
The luminaire is intended for use in buildings as emergency lighting.


2. Masszeichnung / dimensional drawing [mm]

Grösse 3 / size 3

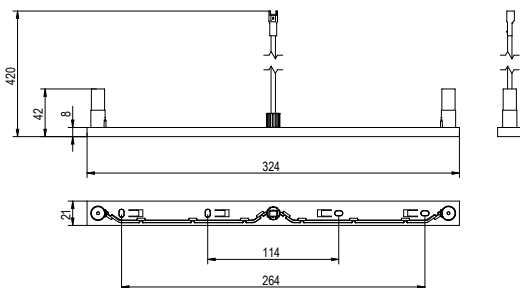

Bohrschablone / drilling template

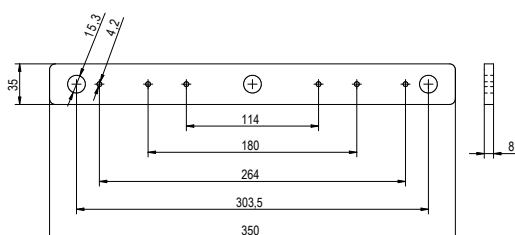

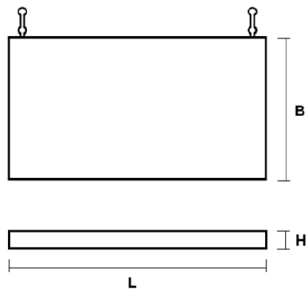

	Masse dimension		
	L	B	H
Rettungszeichenleuchte Gr 3 size 3	320 mm	160 mm	16 mm

3. Montageanweisung / installation instruction



Diese Leuchte ist gemäss EN 60598-2-22 nur für die Montage in Anlagen bestimmt, in denen die Steckverbindung vor unbefugtem Trennen geschützt ist.

The luminaire is referred to EN 60598-2-22 specified for the installation in systems, where the electrical connection is protected against unauthorized disconnection.



Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur durch die entsprechende Fachkraft durchgeführt werden!

Installation, initiation and maintenance are allowed only by a qualified person.



Das Dämmmaterial muss um die Versorgungselektronik entfernt werden!


Insulation material close to the power supply must be removed.




Versorgungselement muss abgesetzt montiert werden!

Power supply must be installed remotely.

3.1 Installation / installation

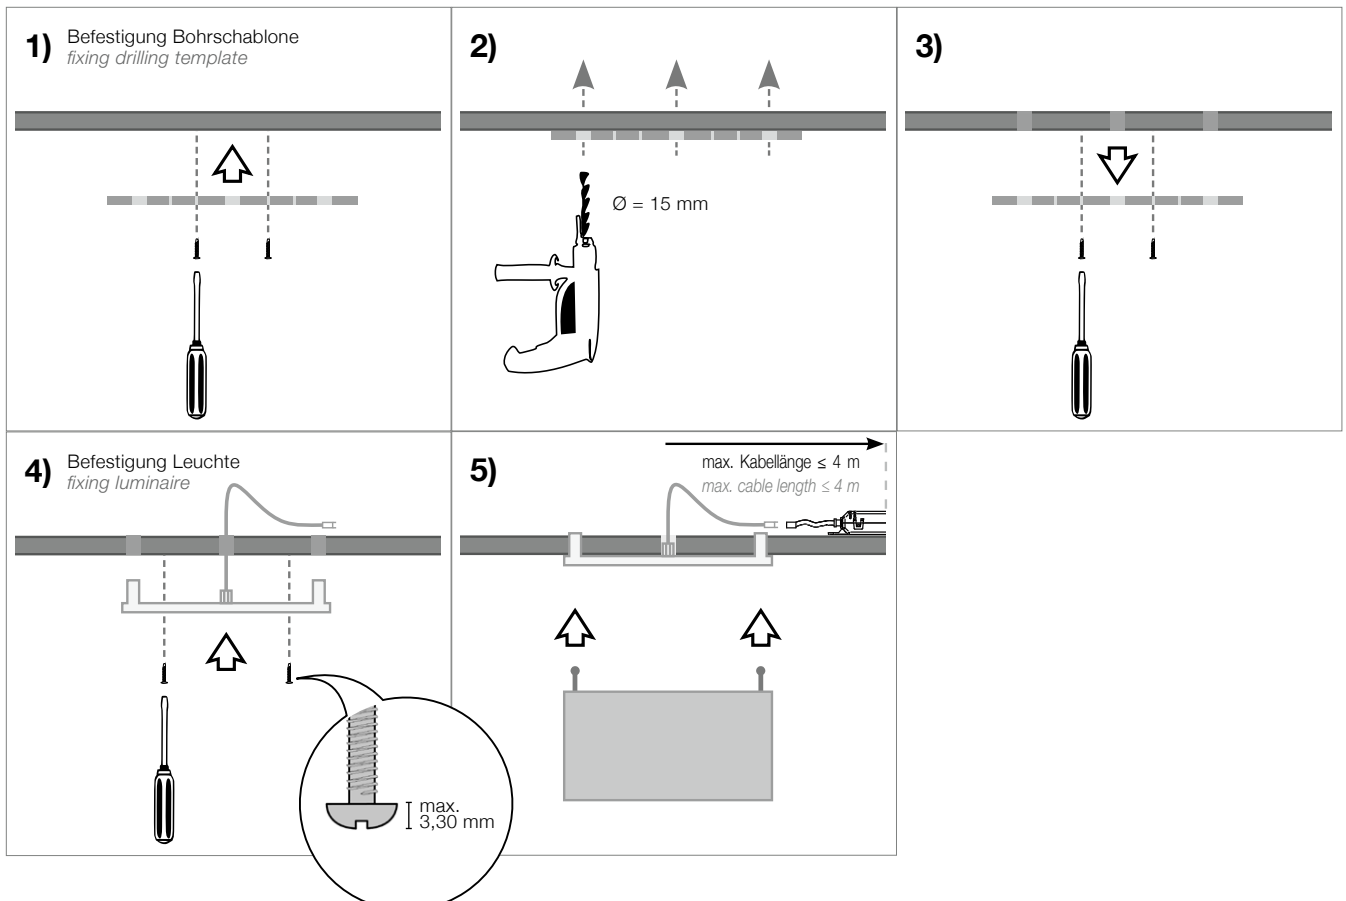

3.2 Adressierung / addressing





0 + 0 = Überwachung aus | *monitoring off*
 0 + 1 = 1
 0 + 2 = 2
 1 + 1 = 11
 2 + 0 = 20 (Maximum | *maximum*)



Die Leuchte darf ausschliesslich mit einem ALMAT - Vorschaltgerät betrieben werden!
The operation of the luminaire is only allowed with a ALMAT - supply unit!

4. Technische Daten / technical data

Versorgungsspannung / <i>supply voltage</i>	230 V AC 50 Hz 176 – 275 V DC
Nennleistung Leuchtmittel / <i>power output</i>	3,8 W
Grösse 3 / <i>size 3</i>	
Umgebungstemperatur / <i>ambient temperature</i> T _u	+ 5 °C ... 40 °C
Schutzart nach / <i>protection category as per</i> EN 60529	IP20
Schutzklasse Elektronik / <i>protection class electronic</i>	
Schutzklasse Leuchte / <i>protection class luminaire</i>	

5. Entsorgung, Recycling / disposal, recycling

Verpackung / packaging

Die Verpackung ist entsprechend zu entsorgen.
The packaging should be recycled accordingly.

Leuchte und Versorgungsgerät / luminaire and supply unit

Die Leuchte und das Versorgungsgerät bestehen aus unterschiedlichsten Materialien, die laut den gültigen Vorschriften und Richtlinien für Recycling und Entsorgung entsorgt werden müssen.
The luminaire and the supply unit consist of different materials and have to be disposed according to the current regulations and guidelines of recycling and disposal.

6. Zubehör / accessories

Lochkreissäge 15,0 mm für Metaldecke | *bolt circle drill 15,0 mm for metal ceiling*
Spiralbohrer 15,0 mm für Gipskartondecke | *drill bit 15,0 mm for plasterboard ceiling*

auf Anfrage | *on request*
 auf Anfrage | *on request*